

MEDEA 7 „Seelenstark plus“

Die richtige Anwendung

Liebe Organanwenderin, lieber Organanwender,

das neue Seelenstark plus Pulver kommt wohl gerade zur rechten Zeit, wie wir Ihren zahlreichen Rückmeldungen entnehmen. Zur richtigen Anwendung beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Die richtige Dosierung

Wenn Sie das Pulver in Wasser auflösen um es zu versprühen, achten sie bitte unbedingt auf die richtige Dosierung. Hierdurch vermeiden Sie, daß das extrem feine Pulver bereits im Kugelsprühkopf die ihm zuge dachte Wirkung entfaltet und den Sprühkopf zusetzt. In das von uns angebotene 30 ml Fläschchen, das Sie vielleicht mitbestellt haben, geben Sie bitte nicht mehr als eine wirklich kleine Messerspitze des Seelenstark plus Pulvers (siehe Abb. 1). Nur dann kann der Sprühkopf seiner Aufgabe ohne Probleme nachgehen und einen feinen Nebel versprühen ohne sich zuzusetzen. Verwenden Sie ein größeres Sprühfläschchen, passen Sie die Menge entsprechend an.



Abb. 1: Eine wirklich kleine Messerspitze für ein 30 ml Fläschchen – bitte nicht mehr verwenden.

Reinigen des Sprühkopfs

Sollte sich der Sprühkopf doch einmal zusetzen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Schrauben Sie den Sprühkopf ab (siehe Abb. 2)
2. Halten Sie den Sprühkopf über Ihr Waschbecken und drücken Sie mehrere Male darauf. Das noch im Röhrchen befindliche Wasser spritzt dann aus dem Röhrchen.
3. Danach klopfen Sie den Sprühkopf mehrere Male auf eine harte Unterlage. Hierdurch soll die im Röhrchen befindliche Metallkugel wieder gängig gemacht werden.

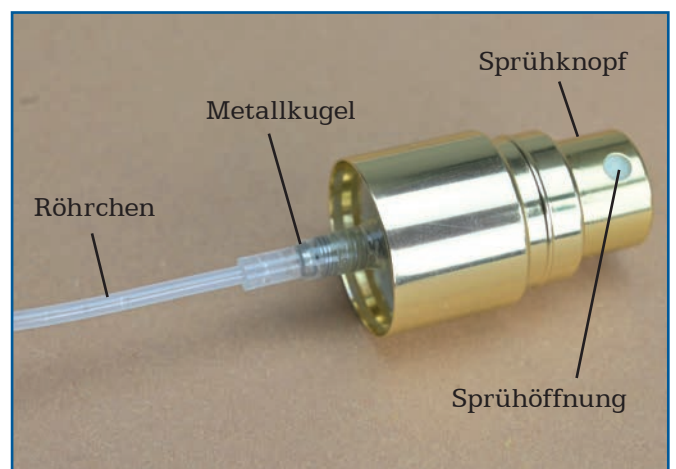


Abb. 2: abgeschraubter Sprühkopf

4. Anschließend schütteln Sie den Sprühkopf in der Nähe Ihres Ohrs. Hören Sie ein leises Klackern, so ist die Metallkugel wieder frei beweglich. Wenn nicht, wiederholen Sie Schritt 3) nochmals.
5. Halten Sie das Röhrchen nun in sauberes Wasser und drücken einige Male auf den Sprühknopf. So wird frisches Wasser angesaugt und das Innere wird gereinigt.
6. Schrauben Sie den Sprühkopf nun wieder auf Ihr Fläschchen.
7. Sollte trotz beweglichem Kügelchen kein Sprühnebel aus dem Sprühkopf treten, ist wahrscheinlich die Sprühöffnung zugesetzt. Sie merken dies auch daran, daß Sie beim Drücken einen starken Widerstand verspüren.
8. Ziehen Sie in dem Fall den Sprühkopf ab (siehe Abb. 3)
9. Halten Sie den Sprühkopf umgedreht (siehe Abb. 4) eine Zeitlang unter fließendes Wasser und fahren zudem mit einer kleinen Bürste über die Sprühöffnung.
10. Anschließend wiederholen Sie Schritt 5 nochmals und schrauben den Sprühkopf jetzt wieder auf Ihr Fläschchen.

Jetzt sollte der feine und hochwertige Kugelsprühkopf wieder funktionieren.

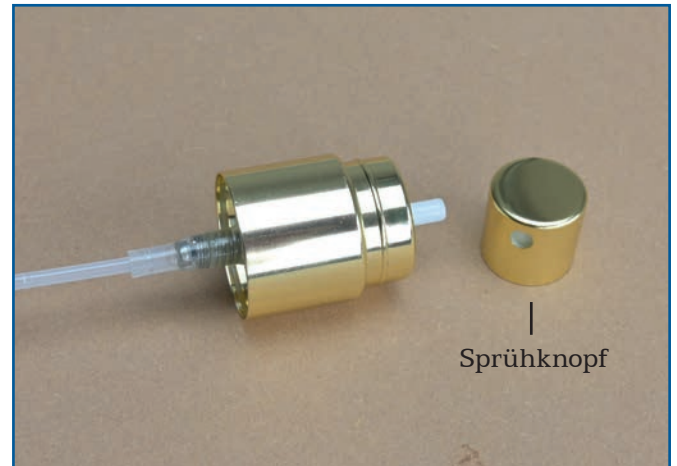


Abb. 3: abgezogener Sprühkopf



Abb. 4: umgedrehter Sprühkopf

Die Trockenanwendung

Sie können Ihr Seelenstark plus Pulver übrigens auch trocken verwenden. Hierfür geben Sie eine kleine Messerspitze (siehe Abb. 1) des Seelenstark plus Pulvers auf Ihre trockene Handfläche, legen Ihre zweite trockene Handfläche fest auf das Pulver und heben die Hände über den Kopf. Reiben Sie die Handflächen dann aneinander und lösen Sie den Druck so, daß das Pulver auf Sie herabrieseln kann. Fahren Sie anschließend mit den leeren Handflächen über Ihr Gesicht – vor allem über Mund- und Naseneingang.

Sie werden weder beim Bestäuben über Ihren Kopf, noch beim Einreiben des Gesichts etwas von der Bestäubung durch das Pulver bemerken, aber Sie können sicher sein, daß es durch die ultrafeine Struktur überall dort hingelangt, wo es hingelangen soll.

Wir wünschen Ihnen bei der Anwendung viel Freude und Erfolg und sind sicher, daß Sie Ihr Seelenstark plus Pulver bald nicht mehr missen möchten – so wie auch wir.

Ihr MEDEA 7 Team